

Oddział w Lublinie

Do uczestników postępowania

Nasz znak:	Data:
OILu-280-3(5)/14	Lublin, 08.10.2014 r.

Odpowiedź na zapytania

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie klimatyzacji w pokojach biurowych na parterze w budynku Delegatury IPN w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53”, znak sprawy: OILu-280-3/14

W nawiązaniu do postanowień art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie przedstawiamy treść złożonych pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Treść pytania:

Ustawa Pzp art. 29 ust.3 dopuszcza możliwość opisania przedmiotu poprzez wskazanie znaków towarów jednak wskazaniu takiemu musi towarzyszyć wyraz „lub równoważny” cyt.: „Art. 29 ust.3 „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Proszę więc o podanie, które wybrane parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności oraz wskazanie dopuszczalnych odchyleń od tych parametrów. Nie jest możliwe przyrównywanie wszystkich możliwych parametrów, ponieważ spełniają je jedynie urządzenia preferowane.

Treść odpowiedzi:

Najważniejsze parametry urządzeń na jakie należy zwrócić uwagę:

Jednostka zewnętrzna:

- klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu „A”
- sprężarka wykonana w technologii inwerterowej
- współczynnik EER (kW) niemniejszy niż 4,16
- współczynnik COP (kW) niemniejszy niż 4,40
- moc chłodnicza nie mniej niż 28,0 kW,
- moc grzewcza nie mniej niż 31,5 kW,
- poziom głośności nie więcej niż 60 dB – pomiar 1 m od urządzenia i 1 m od podłoża na który stoi.
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz
- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 6,73 kW,
- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 7,15 kW,
- auto restart
- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -5 ~ +46° C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ +15,5° C
- czynnik chłodniczy R410A
- certyfikat PZH
- gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku).

Jednostki wewnętrzne:

- Wymiary geometryczne wszystkich jednostek od 1.7 do 2.8 kW takie same. Maksymalna długość jednostki L - 825 mm, wysokość H≤300 mm. Poziom głośności na najniższym biegu nie więcej niż 29 dB - *pomiar 1 m od urządzenia i 1 m od podłogi* , pobór mocy elektrycznej jednostki wewnętrznej nie większy niż 0,04 kW. Waga jednostki wewnętrznej w granicach 10 do 10.5 kg. Gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku.

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 1,7kW:

- model jednostki wewnętrznej naścienny.
- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej nie mniej niż 1,7 kW,
- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej nie mniej niż 1,9 kW,
- czterostopniowa regulacja wypływu powietrza (regulacja wentylatora czterobiegowa)
- wydatek powietrza na najniższym biegu 4,9 m³/min
- kolor jednostki wewnętrznej „czysta biel”

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 2,2kW:

- model jednostki wewnętrznej naścienny.

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej nie mniej niż 2,2 kW,
- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej nie mniej niż 2,5 kW,
- czterostopniowa regulacja wypływu powietrza (regulacja wentylatora czterobiegowa)
- wydatek powietrza na najniższym biegu 4,9 m³/min
- kolor jednostki wewnętrznej „czysta biel”

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 2,8kW:

- model jednostki wewnętrznej ścienny
- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej nie mniej niż 2,8 kW,
- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej nie mniej niż 3,2 kW,
- czterostopniowa regulacja wypływu powietrza (regulacja wentylatora czterobiegowa)
- wydatek powietrza na najniższym biegu 4.9 m³/min
- kolor jednostki wewnętrznej „czysta biel”

Ponadto, zgodnie z uwagą zawartą w pkt 4 SIWZ: „W przypadku gdyby opis przedmiotu zamówienia zawierał określenia niedopuszczalne przez ustawę Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. To na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności zastosowanych rozwiązań i zastosowanych urządzeń.”

Pytanie nr 2

Treść pytania:

W kosztorysie w poz. 24 Zamawiający wymaga aby układ sterowania firmy Mitsubishi Electric obsługiwał wszystkie układy VRF oraz układy Split. Wyklucza to zaproponowanie urządzeń równoważnych innego producenta. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający podtrzymuje ten warunek.

Treść odpowiedzi:

Zdaniem Zamawiającego nie wyklucza to zaproponowania urządzeń równoważnych. Ponadto odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 3

Treść pytania:

W materiałach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego brakuje części rysunkowej do projektu instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacji elektrycznej. Proszę o udostępnienie brakujących części projektów.

Treść odpowiedzi:

Jednocześnie z umieszczeniem odpowiedzi na pytania Zamawiający umieścił w/w rysunki na swej stronie internetowej.

Pytanie nr 4

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych do urządzeń zaprojektowanych? Jeżeli tak, proszę o wskazanie parametrów, które będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności.

Treść odpowiedzi:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 5

Treść pytania:

Na stronie nr 2 opisu technicznego do projektu instalacji klimatyzacji, punkt 3 - charakterystyka obiektu-podana jest następująca lokalizacja: "Budynek zlokalizowany jest przy ul. Szewskiej 2 w Lublinie i wchodzi w ciąg zwartej zabudowy." Proszę o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska, oraz że przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Delegatury IPN w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53.

Treść odpowiedzi:

Tak, jest to oczywista omyłka pisarska. Wykonanie robót nastąpi w budynku Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu ul. Żeromskiego 53.

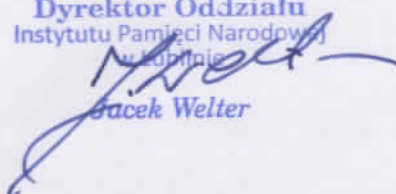
Pytanie nr 6

Treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń klimatyzacyjnych równorzędnych np. Daikin?

Treść odpowiedzi:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

Dyrektor Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej
w Lublinie

Matek Welter