


DACH

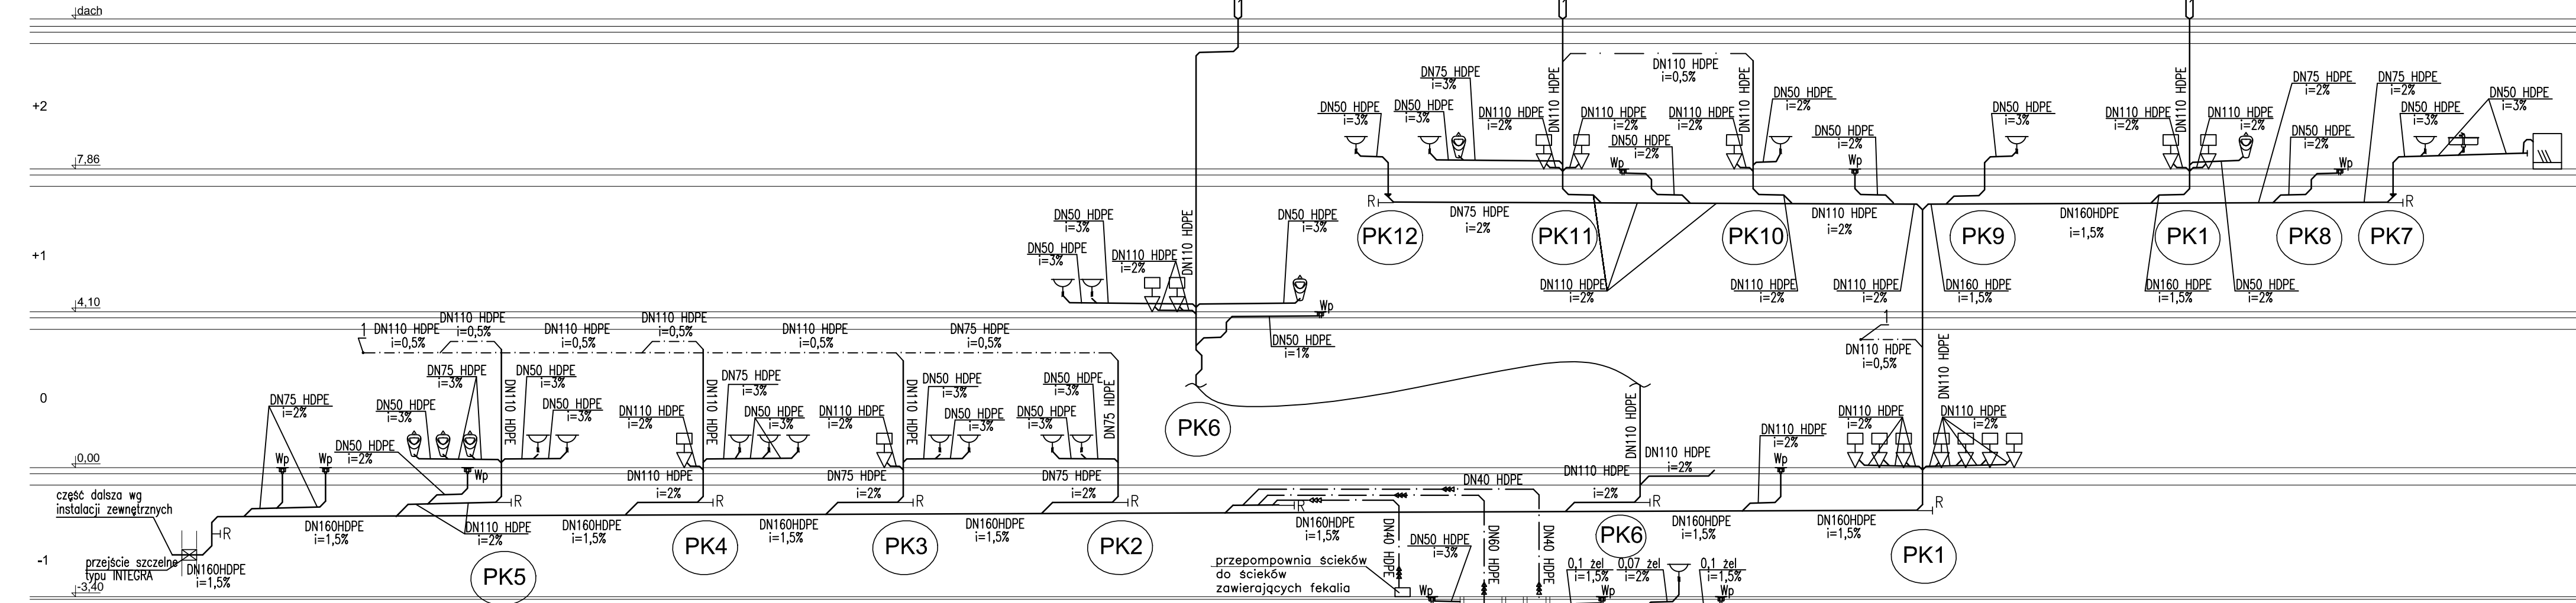


LEGENDA:

- kan. sanitarna graw.
- odpowietrzenie kan.
- odpowietrzenie urządzeń
- kan. sanitarna tłoczna

2x pompa zatapialna do
ścieków bez fekaliiów
(praca+rezerwa)
Q=5 l/s H=9m

pompa zatapialna do
ścieków bez fekaliiów
Q=1 l/s H=7,5m

uwaga:
Należy wykonać przejścia przy wszystkich przegrodach oddzielen
pożarowych , zgodnie z proj. architektury

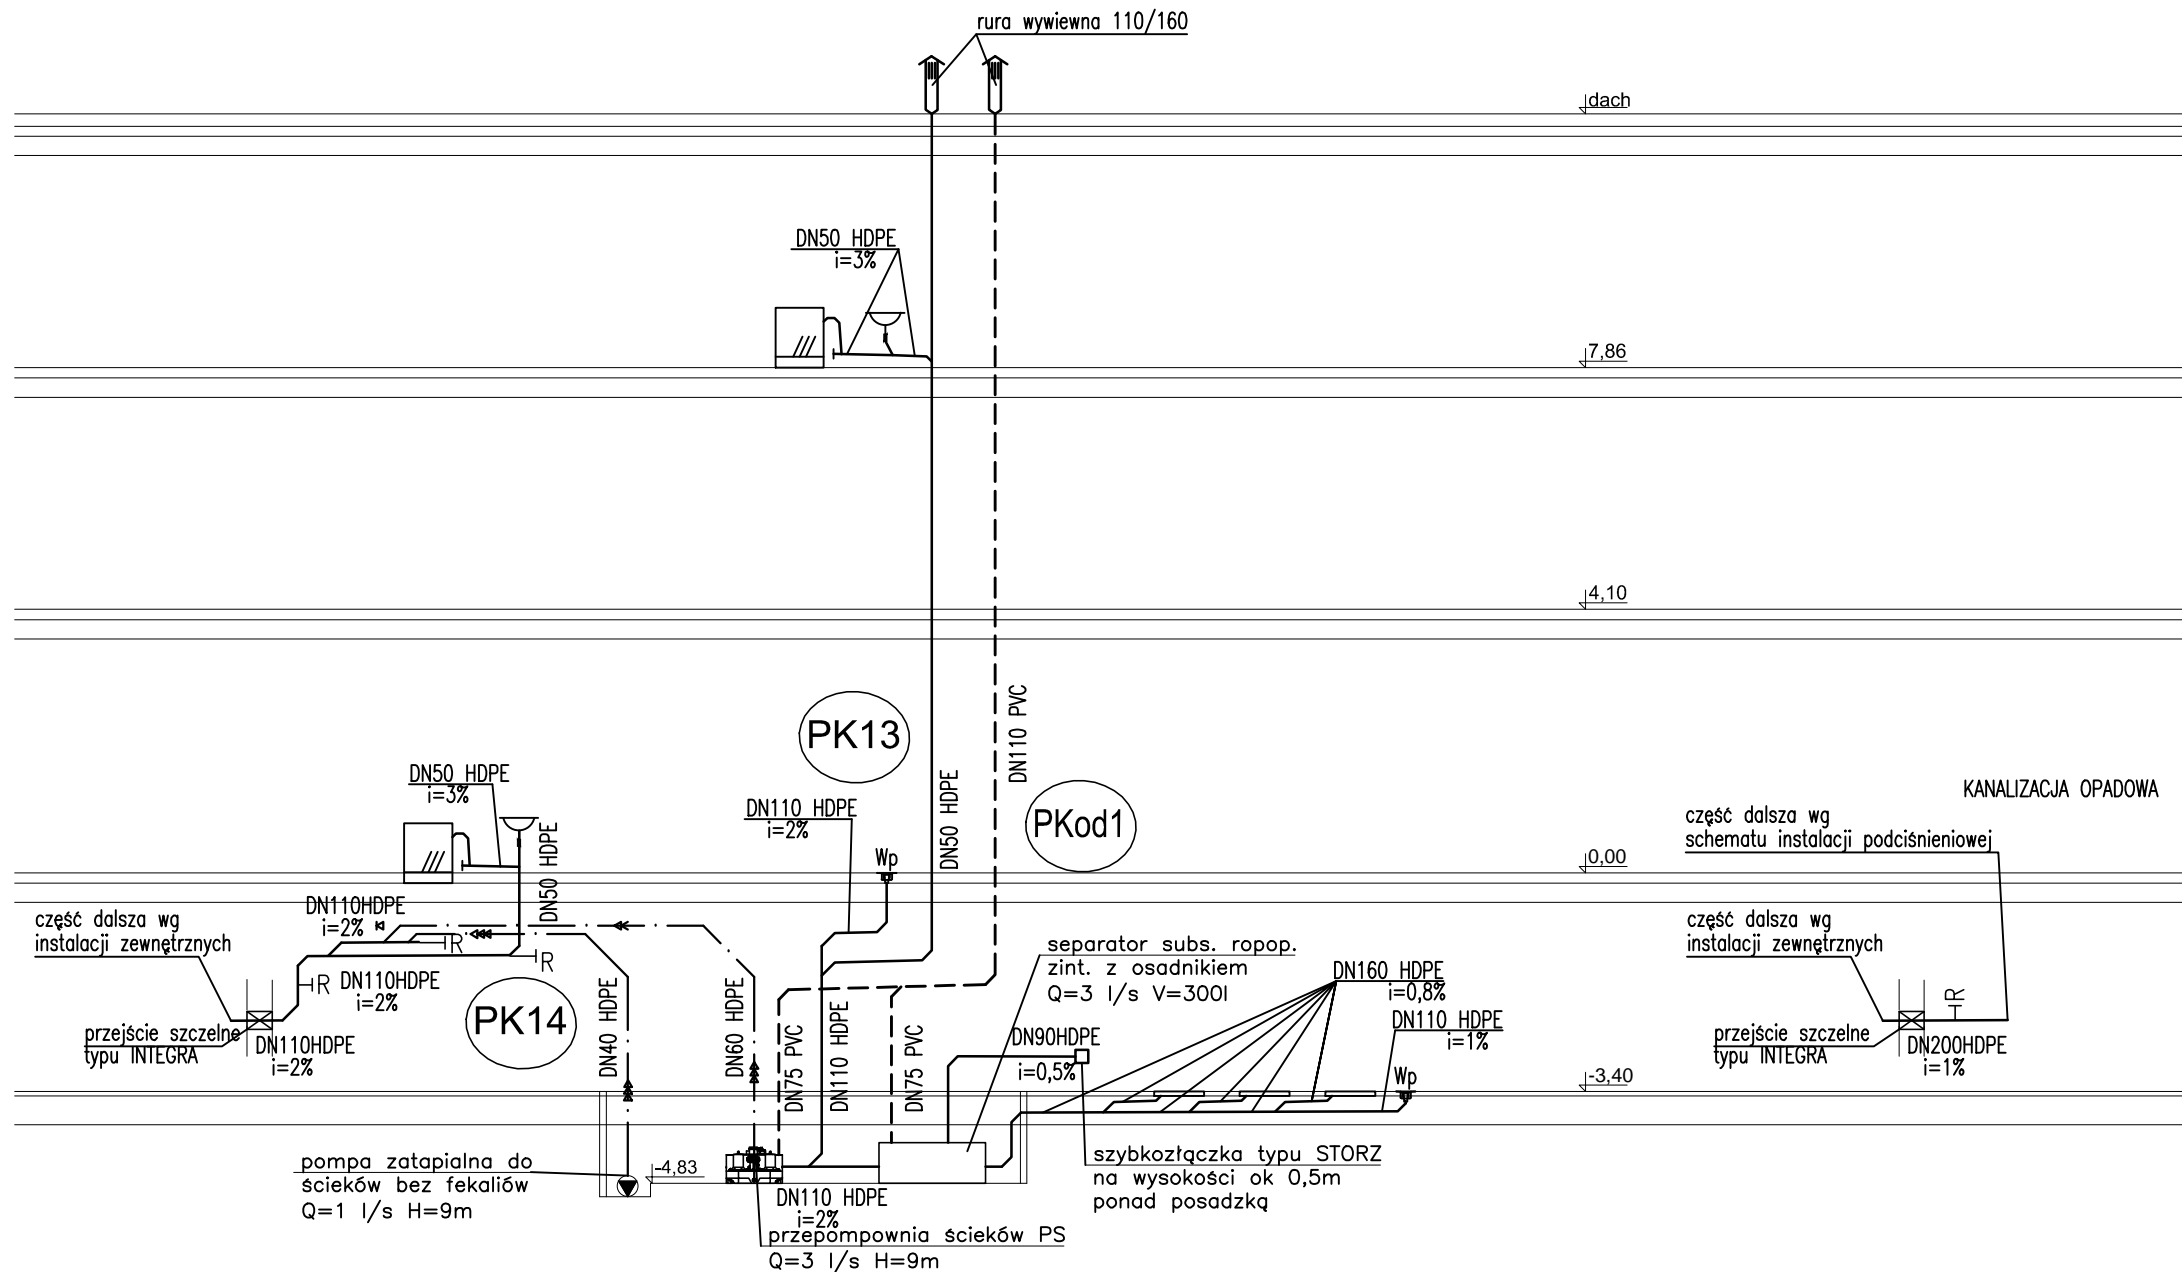

± 0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

0 1m 2,5m 5m 7,5m

RYSunEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ I OPADOWEJ S_278 IPN

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU
IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA
W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

ADRES:
BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wokoska 7
02-675 warszawa

podczaszy | pracownia architektury
ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

PROJEKTANT:
mgr inż. Piotr Tyłka
MAP/0230/POOS/09

OPRAWOWANIE:
mgr inż. Wojciech Tokarz

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Jarosław Lesiewicz
MAP/0152/POOS/08

DATA: 02.2018 FORMAT: SKALA: - REWIZJA: NR RYS: WK-12 KREŚLIŁ: