


RZUT PIWNICY
SKALA: 1:50

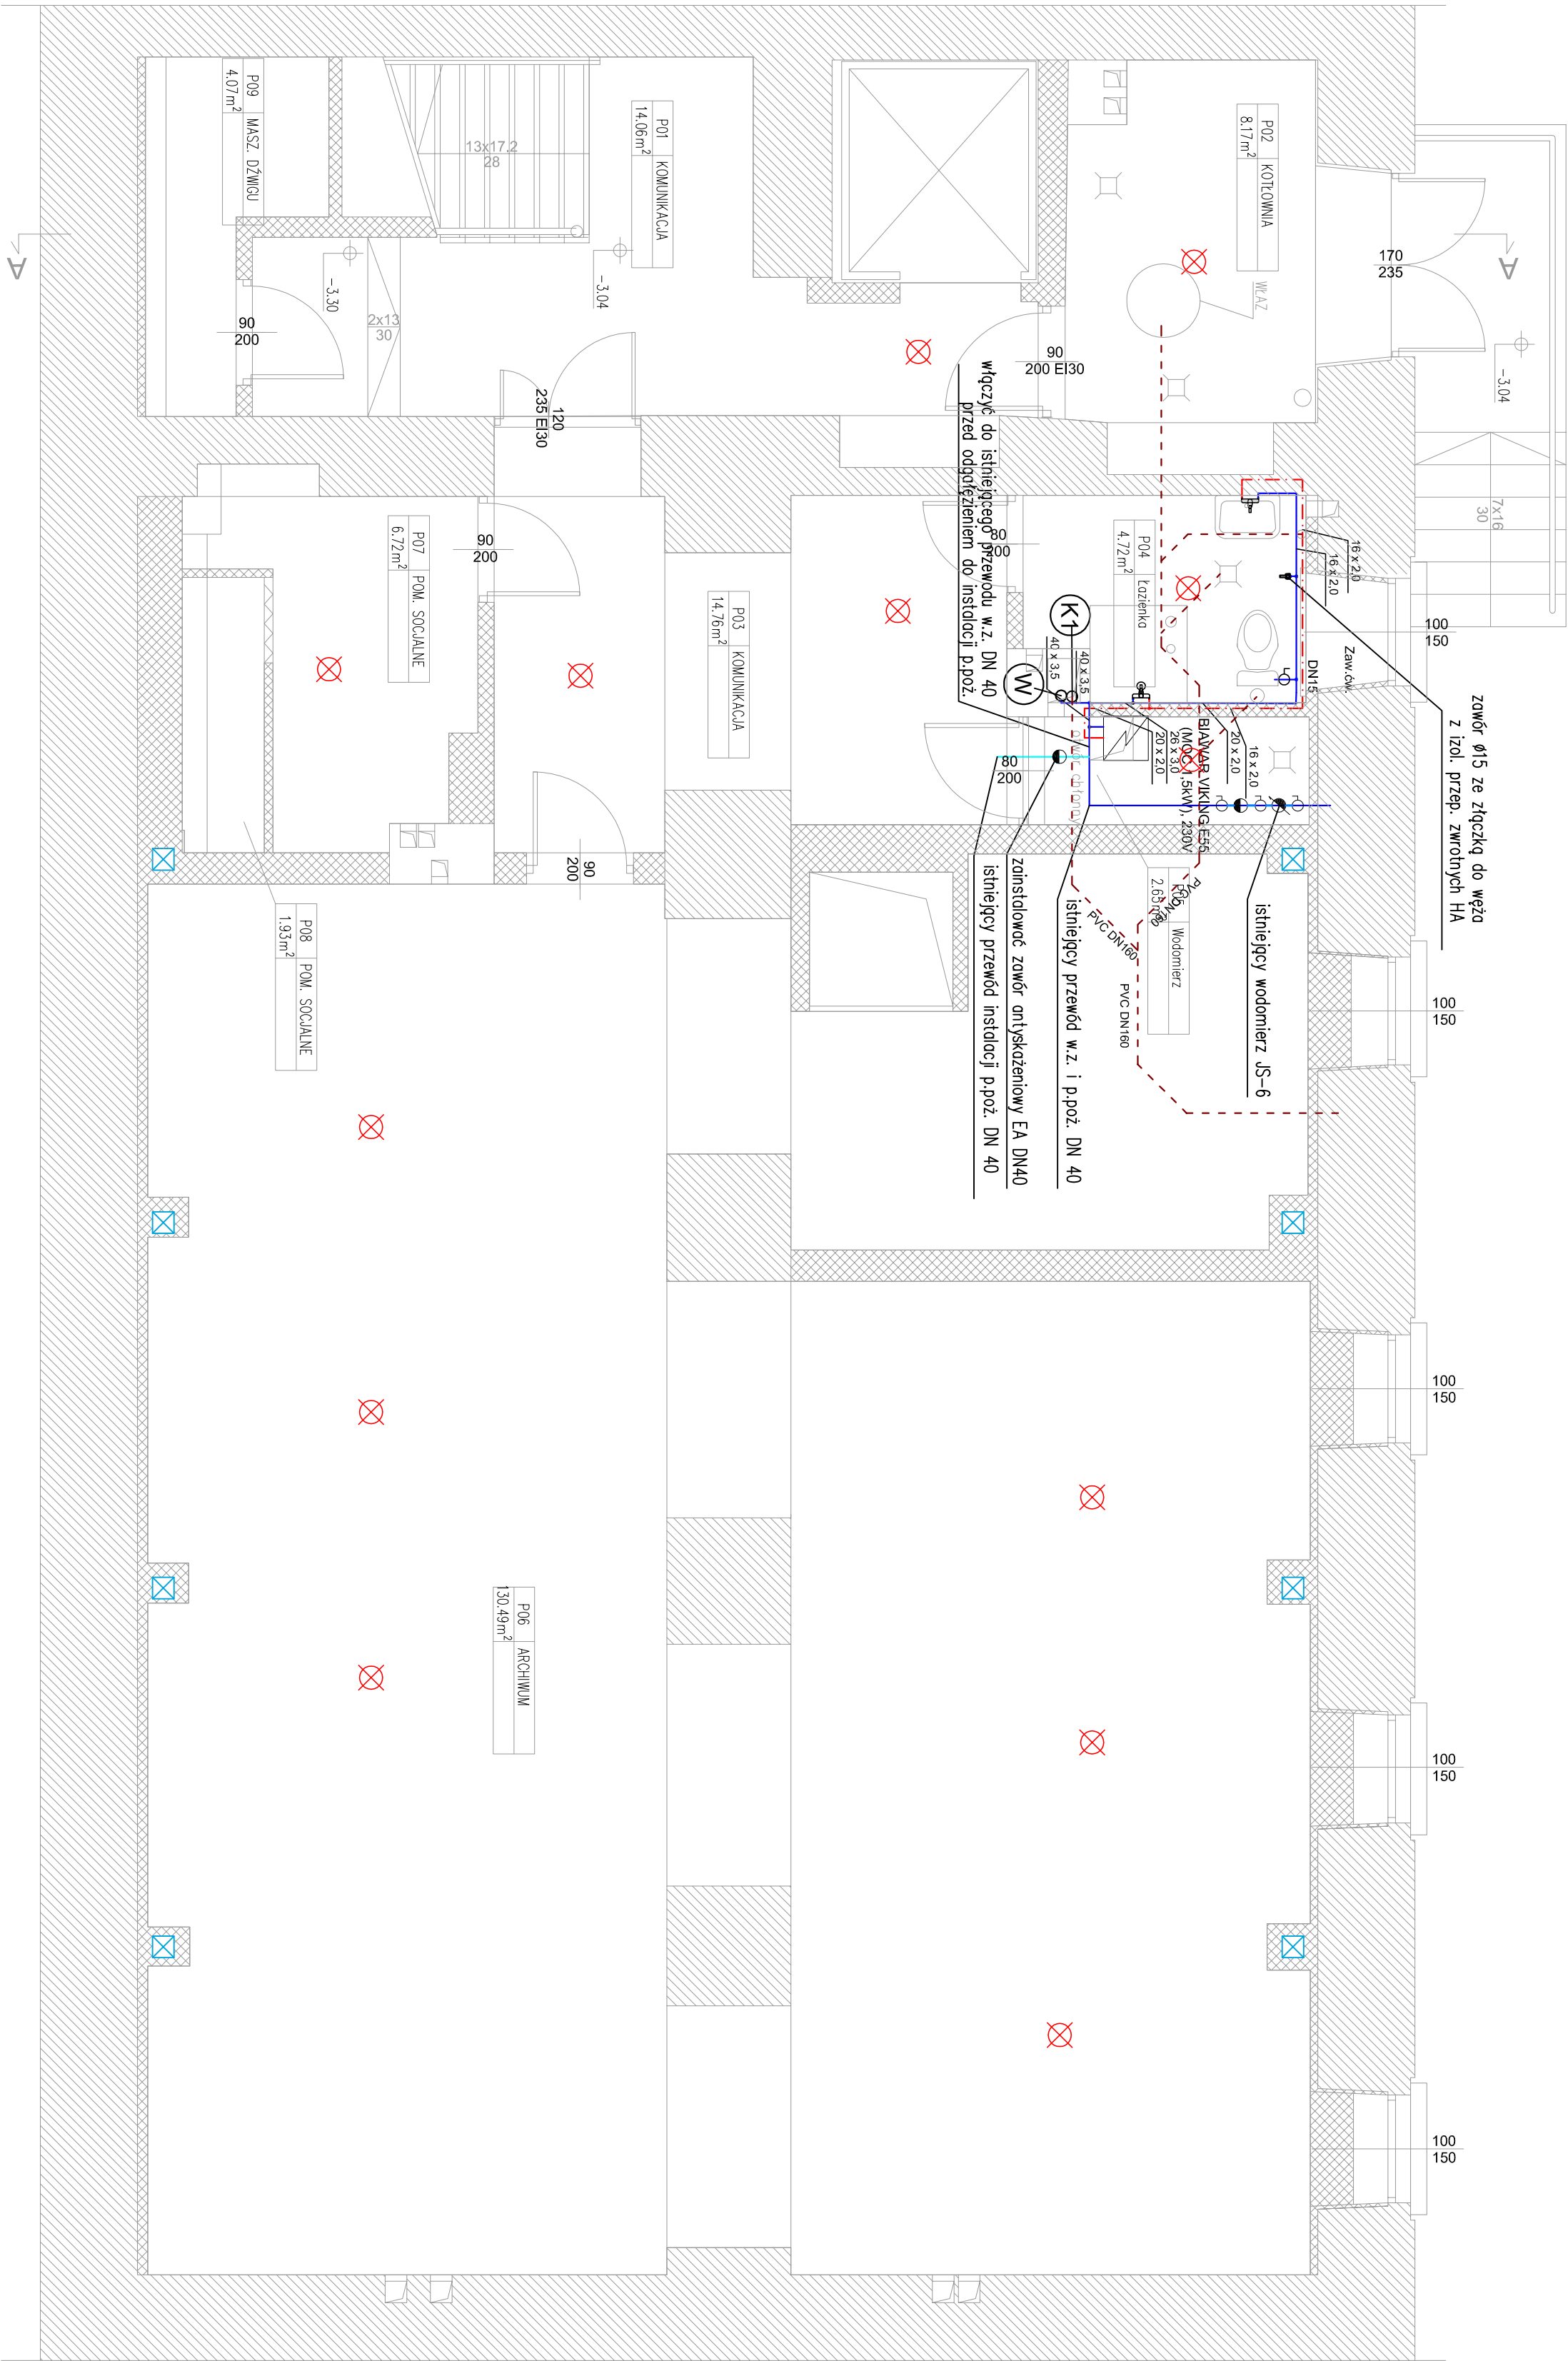

	CZUJKA DRYNU
	KRATKA ŚCIEKOWA
	SŁUP STALOWY
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
	ŚCIANA DZIAŁOWA / OKŁADZINA
	ŚCIANA DO WYBURZENIA
	ŚCIANA PROJEKTOWANA

Uwagi:

- Instalację c.w./z.w. wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-RT/AL/PE-RTi.
- Instalację wodną prowadzić w bruzdzie ściennym.
- Podejście wody pod przyłbory 16x2,0mm w bruzdzie ściennym.
- Piony kanalizacyjne wyprowadzić 0,5m ponad kalenicę i zakończyć daszkiem systemowym.
- Przewody instalacji kanalizacji prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku pionu.
- Zainstalować zawory antyskażeniowe EA na podłączeniu podgrzewaczy.
- Zainstalować zawory antyskażeniowe HD206 przy boateriach natryskowych.
- Zainstalować zawory antyskażeniowe HA216 przy złączkach do węzła.
- Zainstalować zawory odcinające przy podgrzewaczach pojemnościowych.
- Zainstalować zawory bezpieczeństwa na podłączeniu podgrzewaczy pojemnościowych (dostawa łącznie z podgrzewaczami).
- Odpływy w wymienianych przyborach sanitarnych w pom. P04 podłączyć do istniejących poziomów kanalizacji sanitarnej.

Legenda:

- instalacja wody ciepłej
- instalacja wody zimnej
- istniejące przewody kanalizacji sanitarnej

- pion kanalizacji PVC110
- pion z.w. dn40x3,5

BIURO PROJEKTOWE		NIP 712 214 23 77	
ul. F. Arctegojnow 5		KOMPLEKS PROJEKT	
20-0416 Lublin		ofic. Marcin Gieruch	
INWESTORZY:		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przedwko Narodowi Polakienru ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin	
TEMA:		Projekt remontu pomieszczeń biurowych w budynku IPN Oddział w Lublinie	
ADRES:		Lublin, ul. Szewska 2 dz. nr ewid. 46/1146/2	
BRANŻA:		INSTALACJE SANITARNE	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Majak	LUB02355/	
Supervizujący inż.	Tomasz Cholewa	LUB00077/	
Operacnel	mgr inż. Iwona Golecka	POOS111	
NAZWA RYSUNKU:		
INSTALACJA		SKALA:	1:50
Z.W. i C.W.U., KANALIZACJA		DATA:	06.2018
RZUT PIWNICY		NR RYS.	IS-1